INSTALLATION INSTRUCTIONS ITAK EXI BXT 24

Publication No. 1664 UPDATE 05.08 Id No. 055174

Tecnical Data / Technische Daten

For installation in: *zur Montage in:*	*Ex zone 1,2*
Enclosure material Gehäusewerkstoff	Aluminium
Degree of protection Gehäuseschutzart	IP 65
Dimensions of the enclosure Abmessungen Gehäuse	100 x 160 x 81 mm
With external earth connection Außenliegender Erdanschluß	screw
With 4 plastic screw glands mit 4 Kunststoffverschraubungen	4 x M 20 x 1,5
Enclosure Gehäuse	*sealable* plombierbar

ITAK EXI BXT 24
Aluminium enclosure / Aluminiumgehäuse

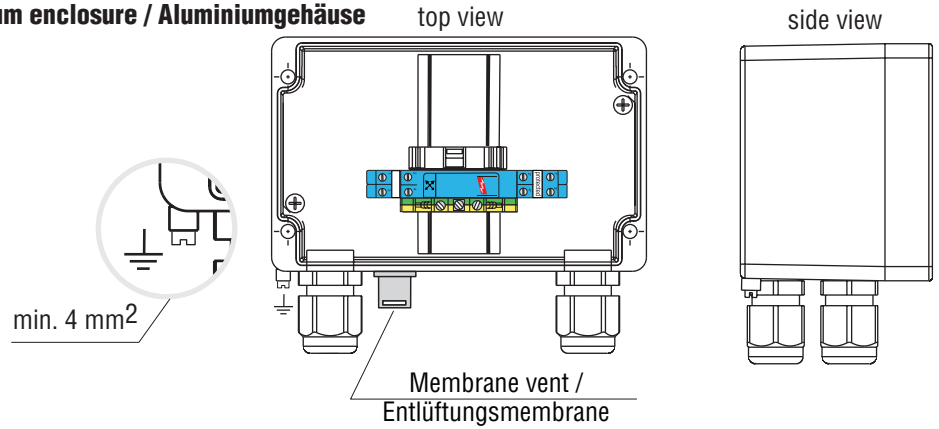

Application / Anwendung

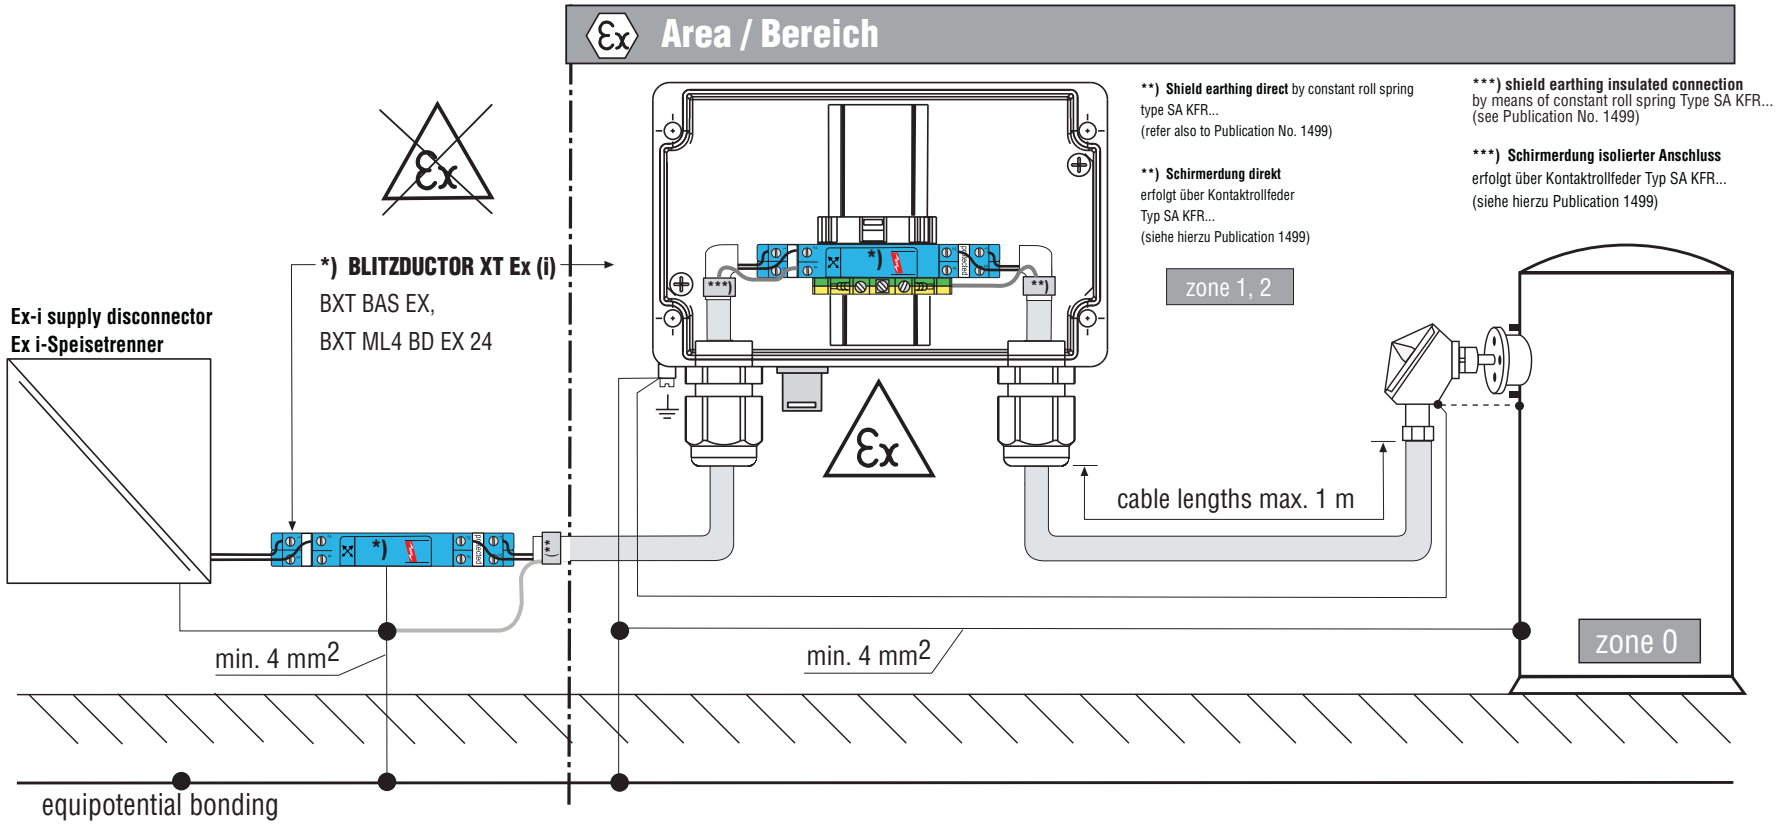

Safty information:
- *Discharges via the shield terminals without ignition sparks cannot be guaranted!*
- IEC 60079-4 has to be observed during installation!

Sicherheitshinweis:
- *Über die Schirmanschlüsse kann ein zündfunkenfreies Ableiten von Störenergien aus Blitzentladungen nicht gewährleistet werden!*
- *Bei der Installation ist die IEC 60079-4 zu beachten!*

For more detailed information see installation instructions of **BLITZDUCTOR XT; BXT BAS EX, BXT ML4 BD EX 24**
Publication No. 1559

© COPYRIGHT 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016