




DEHNgard® DG SE CI 440 FM, DG SE CI WE 440 FM

DE Einbauranleitung
 GB Installation instructions
 IT Istruzioni di montaggio
 FR Instructions de montage
 NL Montagehandleiding
 ES Instrucciones de montaje
 PT Instruções de montagem
 DK Monteringsvejledning
 SE Monteringsanvisning
 FI Asennusohje
 GR Οδηγίες συναρμολόγησης
 PL Instrukcja montażu
 CZ Montážní návod
 TR Kurulum Talimatları
 RU Инструкция по монтажу
 CN 安装说明
 HU Szerelési útmutató
 JP 設置説明書

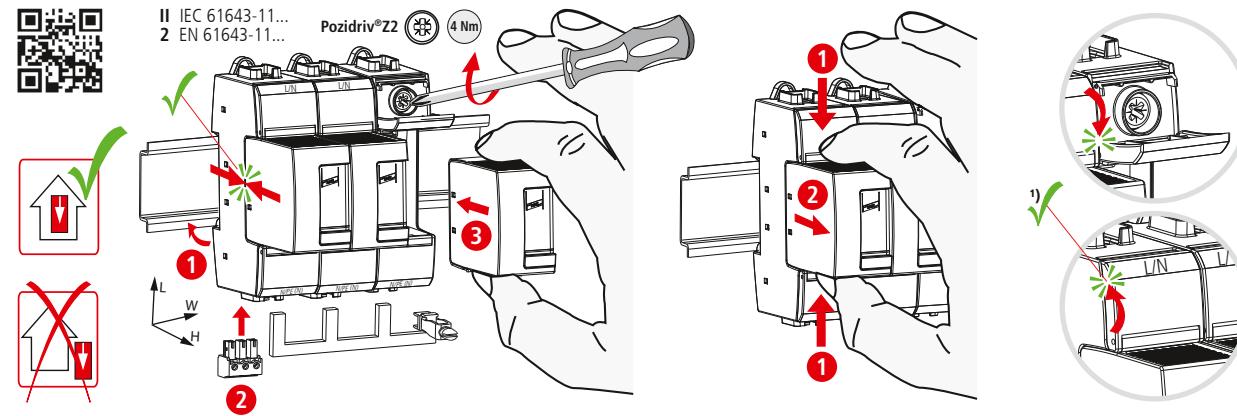



DG SE CI 440 FM	DG SE CI WE 440 FM
DG MOD E CI 440	DG MOD E CI WE 440
400 V (400/690 V (50/60 Hz))	440 V (50/60 Hz)
U_N	U_C
U_{mov}	750 V
f_{N}	50 / 60 Hz
I_{SCCR}	25 kA _{eff}
θ°	-40°C ... + 80°C
φ_{d}	5% ... 95%
I_{PE}	0.4 mA
IP 20	0.3 mA
L x W x H	98 mm x 27 mm x 85 mm

TN-C

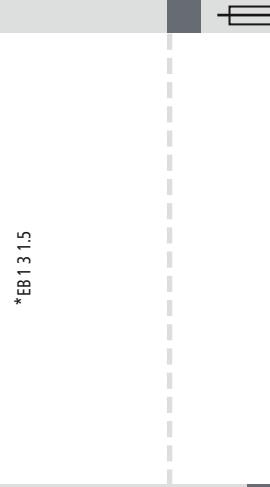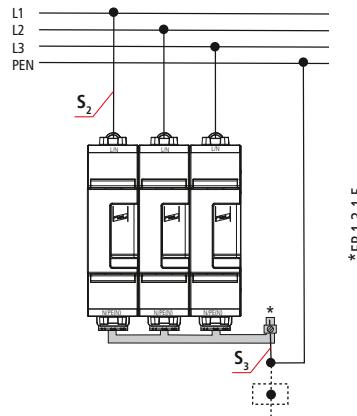

S_1 / mm^2	max. lk	S_2 / mm^2	S_3 / mm^2	
$\leq 25 \text{ mm}^2$	$\leq 25 \text{ kA}$	$= S_1$	$= S_1$ min. 6 mm ²	
$\leq 35 \text{ mm}^2$				
$> 25 \text{ mm}^2$	$\leq 25 \text{ kA}$	16 mm ² ³⁾	16 mm ²	
$> 35 \text{ mm}^2$				
$S_3 \text{ min. } 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$				

min. <input type="checkbox"/> L, N, PE(N),		12 mm		12 mm		12 mm
max. <input type="checkbox"/> L, N, PE(N),		25 mm ²		35 mm ²		

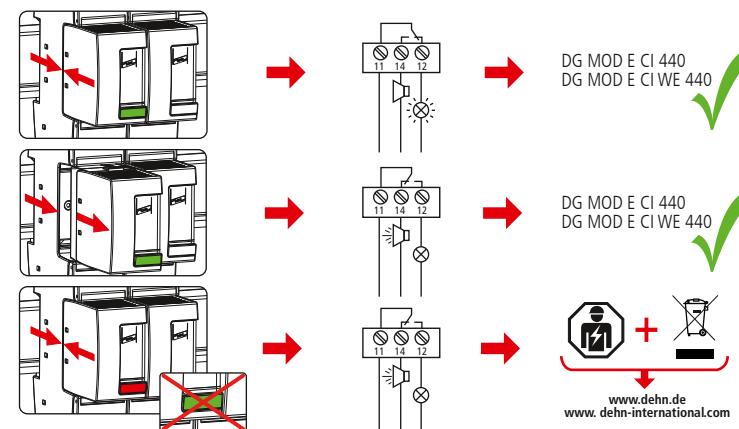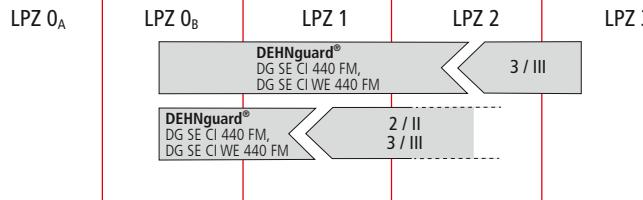

DEHNgard® DG SE CI 440 FM, DG SE CI WE 440 FM	
U_N / I_N	AC: 250 V / 0.5 A
	DC: 250 V / 0.1 A 125 V / 0.2 A 75 V / 0.5 A
	0.2 Nm
	max. 1.5 mm ²



IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Instruções de segurança

PT

Informazioni di sicurezza

IT

Indicaciones de seguridad

ES

Überspannungsschutz
Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schützt.®

DEHN + SÖHNE
GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com



A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir os normas nacionais e as disposições da segurança (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534...)). Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito. A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

Informações técnicas adicionais

Número de portas do SPD (dispositivo de proteção contra sobretensões): 1
 1) Notas: Após a instalação, as tampas de cobertura têm de estar fechadas.
 2) Classe de proteção: IP 20 (instalado)
 3) na instalação de todos os cabos ativados à prova de falha de ligação para a terra e de curto-circuitos (L1, L2, L3, N)

Veiligheidsvoorschriften

NL

Sikkerhedshenvisninger

DK

Säkerhetsföreskrifter

SE

Turvaohjeet

FI

Υποδείξεις ασφαλείας

GR

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsvoorschriften dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Deel 534...)). Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade na te gekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gebruikt worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenomen en getoond omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

Bijkomende technische gegevens

Aantal poorten van de SPD: 1
 1) Aanwijzing: Na de installatie moeten de afdekkleppen gesloten zijn.
 2) Beschermlingsgraad: IP 20 (ingebruwd)
 3) bij het aardings- en kortschlussveilig leggen van alle actieve geleiders (L1, L2, L3, N)

Bezpečnostní pokyny

CZ

Güvenlik uyarıları

TR

Инструкции по безопасности

RU

Biztonsági útmutatók

HU

CN

Připojení a montáž přístroje smí provést pouze elektrikář. Dodržuje národní předpisy a bezpečnostní ustanovení (viz též IEC 60364-5-53 (VDE 0100 část 534...)). Před zahájením montáže zkontrolujte, zda není přístroj zničený poškozen. Pokud zjistíte poškození nebo jiné vady, nesmí přístroj používat. Použití přístroje je povoleno pouze v rámci podmínek uvedených a jmenovaných v návodu k instalaci. V případě záťahu nad rámci uvedených hodnot může dojít ke zničení přístroje a připojených elektrických prostředků. Zášaří přístroje a změny mají za následek záhanu na záruční plnění.

Další technické údaje

Počet portů SPD: 1
 1) Upozornění: Po instalaci musíte zavřít víčka.
 2) Druh ochrany: IP 20 (vestavěný)
 3) v případě instalace všechn kaktivních vodičů (L1, L2, L3, N) s ochranou proti zeminu zákrut a zákrut

Güvenlik bilgileri

SPD limanı sayısı: 1

Ek Teknik Bilgiler

Not: Kurulumdan sonra kapak klapeleri kapatılmalıdır.

Koruma sınıfı: IP 20 (entrege)

3) Tüm aktif iletkenlerin (L1, L2, L3, N) gömülü ve kısa devre korumalı yönlenmesi

Cihazın bağıntı ve montajı, sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılabilir. Uluslararası düzenlemeler ve güvenlik hükümleri dikkate alınmalıdır (bkz. ayrıca IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Bölüm 534...)). Cihaz montajı öncesi, dış hasar durumu kontrol edilmelidir. Bir zamanlar değişen veya başka bir kurus tespit edilmiş cihaz montajı yapılmamalıdır. Cihazın kullanımı sadece bu montaj kılavuzu kapsamında belirtilen ve gösterilen koşullarda izin verilir. Belli bir degerin üzerinde olan yüklemeler cihaza ve buna bağlı elektrikli ekipmanlara zarar verebilir. Cihazda müdahaleler ve değişiklikler yapılması, garanti haklarının düşmesine yol açar.

Dodatečné technické informace

1) Not:

Koruma sınıfları: IP 20 (entrege)

2) Korumaların (L1, L2, L3, N) tamamen kırılgan olacak şekilde kurulması

3) Tüm aktif iletkenlerin (L1, L2, L3, N) gömülü ve kısa devre korumalı yönlenmesi

安全上の注意事項

JP

A készüléket csak villanyzeraló csatlakoztatáthatja és szérelheti fel. Az országos előírásokat és biztonsági rendelkezéseket be kell tartani (lásd még az IEC 60364-5-53-t (VDE 0100 részt 534...)). Példátlanul ellenőrizni kell, hogy a készülék külseje nem rongálódott-e meg. Ha nemtant rongálódás vagy egyéb hiányosság állapotható meg, nem szabad felszerelni. A készüléket csak a bejelölt utasításban említett és bemutatott feltételek mellett szabad használni. A készülék értelekezt meghaladó berendezések esetén a készülék, valamint a rácállalkozatott elektromos berendezések tonkremehetnek. A készüléken végzett beavatkozások és változtatások a jótállási igény megszűnéséhez vezetnek.

További műszaki információk

Portok száma: 1 TFN-1

1) Megjegyzés: A beszerelés után a fedeleket be kell csukni.

2) Védettségi mód: IP 20 (felzserel állandóportban)

3) föld - és zárlatbiztos fektetése esetén valamennyi működő áramvezető (L1, L2, L3, N)

安全上の注意事項

JP

SPD port'ının adedi: 1

1) Uyarı: Montaj之后, 盖子必须已盖好。

2) Koruma等级: IP 20 (装在外壳内的)

3) 在采用了接地保护和短路保护设备接线导线(L1, L2, L3, N)

機器の接続および設置は、必ず有資格の電気工事士が行います。国内の規定および安全規制を順守してください(IEC 60364-5-53 (VDE 0100 パート 0100 第 534 条:))。

設置前に機器に外部損傷がないか点検します。

損傷または

その他の欠陥が確認された場合は、機器を取り付けることはできません。

本機器は、本取扱説明書に記載され

指示された条件でのみ使用することができます。

定格値を超える負荷がかかると機器や

機器に変更を

いる電気製品が損傷する場合があります。

機器に変更を

設置を行った場合、本機器の保証は失効する

ものとします。

追加技術データ

SPDポートの個数: 1

1) 注意: 取り付け後, カバーフラップを必ず閉めて下さい。

2) 保護等級: IP 20 (取り付けた状態)

3) 全心臓(L1, L2, L3, N)が接地および短絡防止配線の

場合